PENAS PARA PADRÃO A1		
Nº	COR	PENA
01	VERMELHO	0,15
02	AMARELO	0,20
03	VERDE	0,30
04	CYAN	0,40
05	AZUL	0,50
06	MAGENTA	0,60
07	BRANCO	0,25
09	CINZA	0,10

PENAS PARA PADRÃO A3		
Nº	COR	PENA
01	VERMELHO	0,10
02	AMARELO	0,15
03	VERDE	0,20
04	CYAN	0,30
05	AZUL	0,40
06	MAGENTA	0,45
07	BRANCO	0,17
09	CINZA	0,10

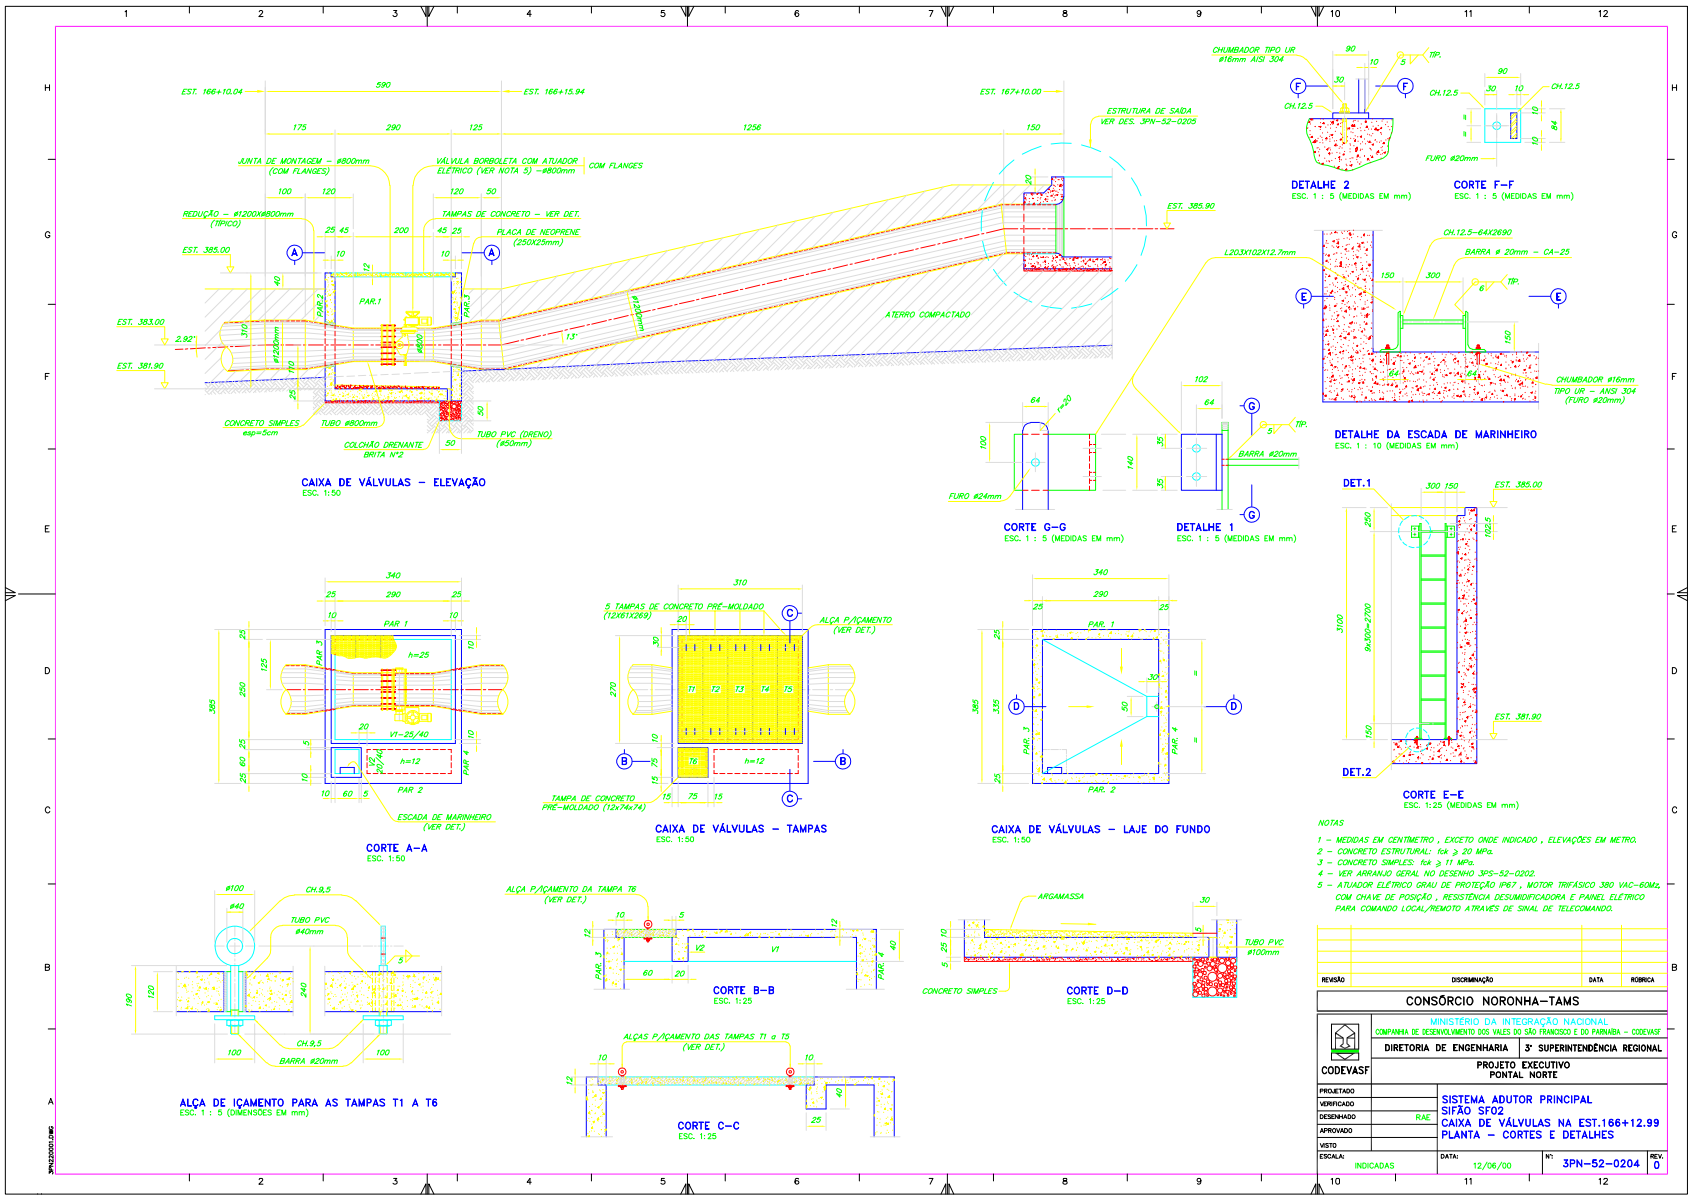

NOTAS

1 – MEDIDAS EM CENTIMETRO , EXCETO ONDE INDICADO , ELEVAÇÕES EM METRO.
2 – CONCRETO ESTRUTURAL: fck ≥ 20 MPa.
3 – CONCRETO SIMPLES: fck ≥ 11 MPa.
4 – VER ARRANJO GERAL NO DESENHO 3PS–52–0202.
5 – ATUADOR ELÉTRICO GRAU DE PROTEÇÃO IP67 , MOTOR TRIFÁSICO 380 VAC–60Hz, COM CHAVE DE POSIÇÃO , RESISTÊNCIA DESUMIDIFICADORA E PAINEL ELÉTRICO PARA COMANDO LOCAL/REMOTO ATRAVÉS DE SINAL DE TELECOMANDO.

REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	RUBRICA

CONSÓRCIO NORONHA–TAMS

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF

CODEVASF

DIRETORIA DE ENGENHARIA | 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

PROJETO EXECUTIVO
PONTAL NORTE

PROJETADO	
VERIFICADO	
DESENHADO	RAE
APROVADO	
VISTO	
ESCALA:	INDICADAS
DATA:	12/06/00
Nº:	3PN–52–0204
REV.	0

SISTEMA ADUTOR PRINCIPAL
SIFÃO SF02
CAIXA DE VÁLVULAS NA EST.166+12.99
PLANTA – CORTES E DETALHES